



## GEMIチムニーファン接続方法について

### チムニーファンBOX内3芯コード接続

ENGINE MOTOR 1へ

EARTHING 3へ

ENGINE MOTOR 2へ

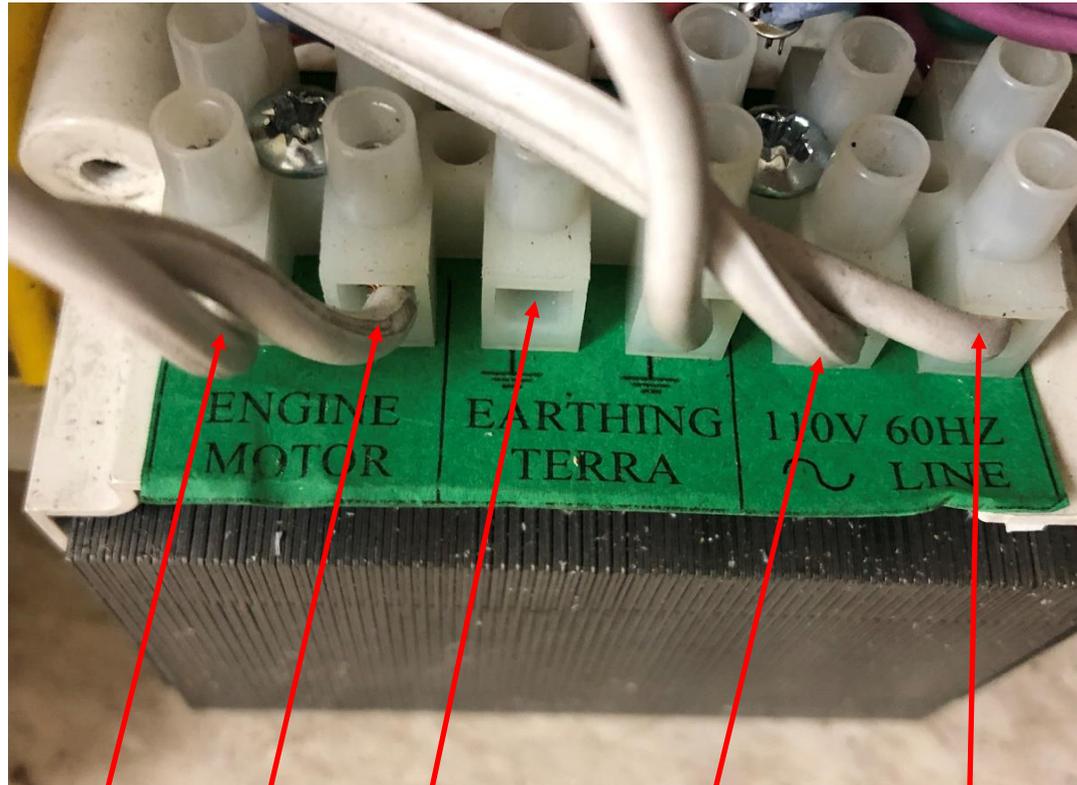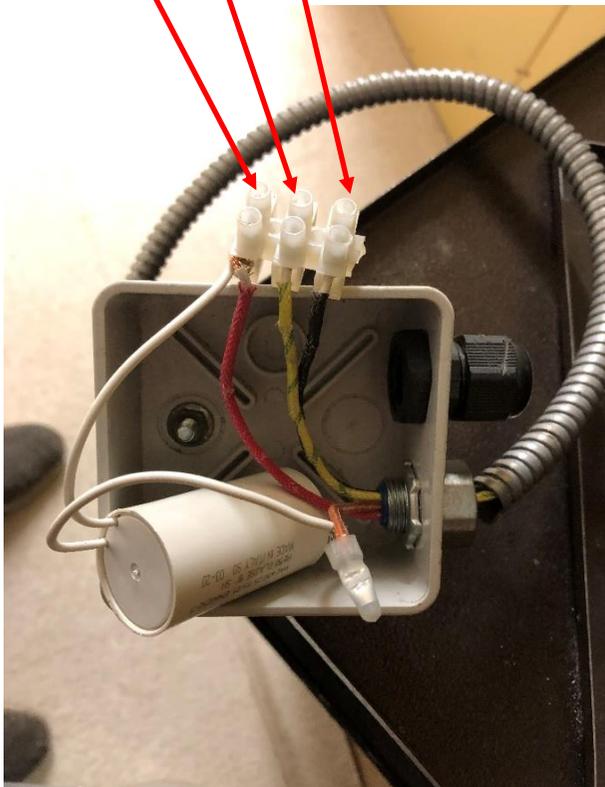

1


2

3


交流100VACコンセントへ

交流100VACコンセントへ


### 室内コントロールBOX内コード接続

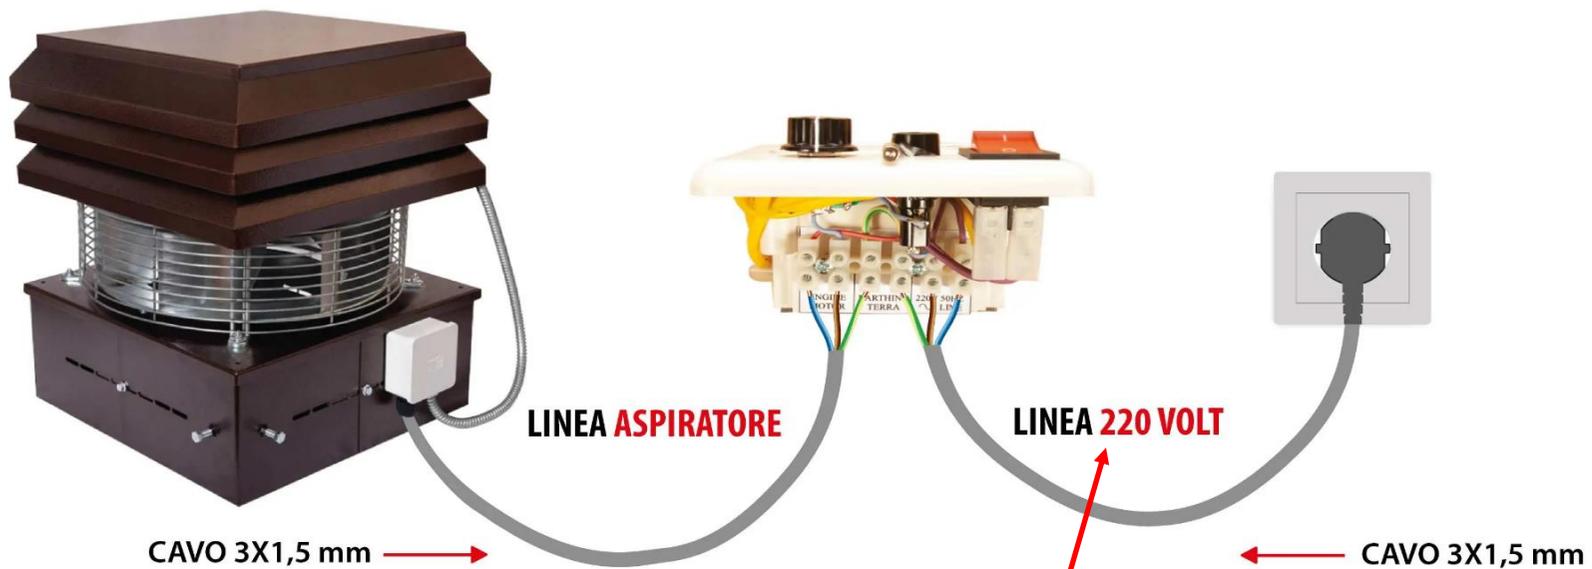


日本向け100VAC用として出荷  
50Hzでも問題なし

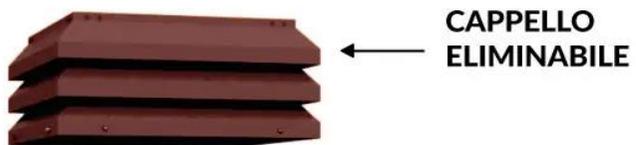


CAPPELLO  
ELIMINABILE





MOTORE

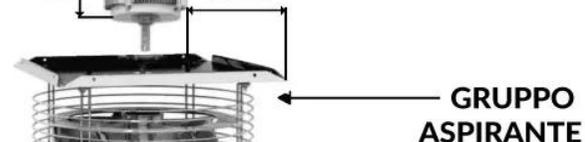

GRUPPO  
ASPIRANTE

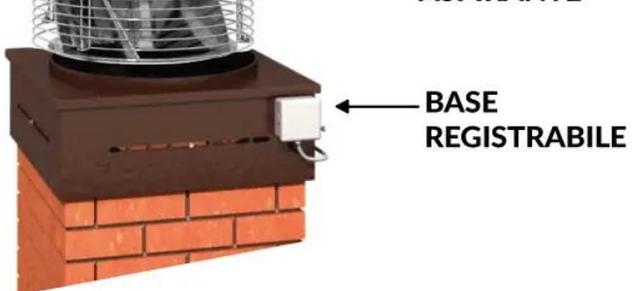

BASE  
REGISTRABILE

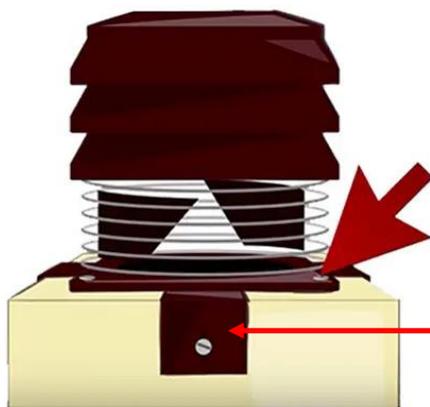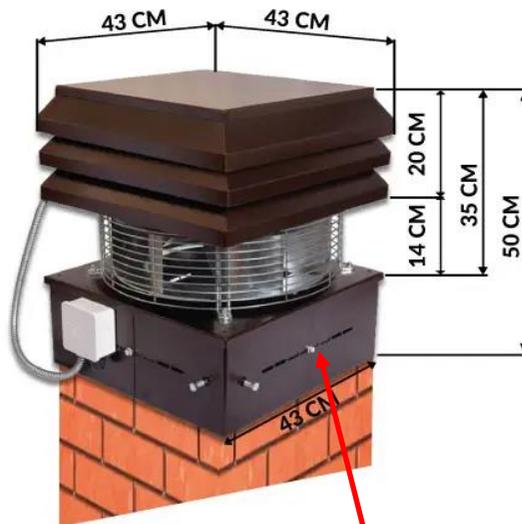

固定金具を現状に合わせて作成する必要があります。

今回発注品はφ200外径（6インチ断熱二重管に接続  
できる丸形変換アダプターにて発注しており  
角煙道にあわせる部品はついておりません。